



Импульсатор электромагнитный ЭИ-102-6

ТУ РБ 04014312.002-96

Паспорт и инструкция по эксплуатации

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. ВНИМАНИЕ!!! К работе по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию импульсатора электромагнитного ЭИ-102-6 ТУ РБ 04014312.002-96 допускаются лица, изучившие настоящее техническое описание и инструкцию по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. По степени защиты от поражения электрическим током импульсатор ЭИ-102-6 относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.075. Импульсатор имеет защиту от перегрузок, световую индикацию рабочего режима, выполнен в металлическом корпусе, имеет несъемный сетевой шнур по ГОСТ 7399-80 номинальным сечением 0,75 мм², армированный штепсельной вилкой.

1.3. Импульсатор ЭИ-102-6 поставляется с электромагнитными преобразователями, имеющими диаметр рабочей поверхности:

- 56 мм – для труб диаметром от 50 мм до 70 мм
- 76 мм – для труб диаметром от 71 мм до 85 мм
- 89 мм – для труб диаметром от 86 мм до 105 мм
- 114 мм – для труб диаметром свыше 106 мм

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Импульсатор электромагнитный ЭИ-102-6 предназначен для предотвращения накипеобразования и очистки накипи с внутренних поверхностей теплообменных аппаратов:

- паровых и водогрейных котлов;
- бойлеров, водоподогревателей;
- парогенераторов, радиаторов;
- банко- и бутылкомоечных машин;
- пастеризаторов, выпарных установок, термопластавтоматов;
- систем отопления из ферромагнитных материалов (стали, чугуна).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная производительность очищаемого одним прибором оборудования
 - парового котла **10 т/час**
 - водогрейного котла **10 Гкал/час**
- Диаметр трубопровода, на который устанавливаются электромагнитные преобразователи,
 - мин. **50 мм**
 - макс. **600 мм**
- Максимальная температура трубопровода **+85°C**
- Температура окружающего воздуха **+5°C... +50°C**
- Относительная влажность воздуха **не более 80%**
- Источник питания **сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц**
- Потребляемая мощность **не более 80 ВА**
- Охлаждение **естественное**
- Режим работы **непрерывный, круглосуточный**
- Кол-во каналов магнитоимпульсных **6**
- Габаритные размеры:
 - электронного блока **300 x 160 x 210 мм**
 - электромагнитного преобразователя **150 x 75 x 60 мм**
- Масса:
 - электронного блока **не более 5,5 кг**
 - преобразователя электромагнитного **не более 2,5 кг**
- Масса брутто **не более 22 кг**
- Средний срок службы **не менее 10 лет**

8.10. Режим «ПРОФИЛАКТИКА» предназначен для постоянной работы импульсатора ЭИ-102-6, что обеспечивает предотвращение образования накипи на теплопереносящих поверхностях теплообменного аппарата.

8.11. Допускается работа одного электромагнитного преобразователя.

8.12. Необходимо периодически (1 – 2 раза в год) проводить профилактику мест контакта сердечника преобразователя с трубой (зачищать) и подтягивать скобы.

9. ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

9.1. Возможная неисправность импульсатора ЭИ-102-6 – перегорание предохранителя (плавкой вставки 2 А). При этом во включенном положении выключателя «СЕТЬ» не загорается ни один из индикаторов на передней панели электронного блока.

Метод устранения неисправности – замена предохранителя (плавкой вставки 2 А).

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу импульсатора в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

10.2. В случае выхода прибора из строя по вине изготовителя производится бесплатный ремонт или замена на новый.

10.3. Гарантия не распространяется на приборы с нарушенными пломбами и механическими повреждениями.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1. Импульсатор электромагнитный ЭИ-102-6 заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 04014312-002-96 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Представитель ОТК _____

Упаковщик _____

импульсатором). Преобразователь прижать к трубе до выдавливания ферромагнитной пасты и плотно закрепить прижимной скобой.

7.5. Заземлить электронный блок импульсатора. Заземление производится в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, М. «Атомиздат», 1988 г.) подсоединением медного провода сечением не менее 1 мм² под клемму «⊥» (**ЗЕМЛЯ**) на задней стенке электронного блока.

7.6. Подключить электромагнитные преобразователи к выходам 1 и 2 на передней панели электронного блока.

7.7. Подключить импульсатор к сети 220 В, 50 Гц.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Установить выключатель «**СЕТЬ**» в положение «**ВКЛ**», при этом загорается индикатор «**СЕТЬ**» и аппарат начинает работать.

8.2. Контроль работы импульсатора ЭИ-102-6 производится по периодическому свечению индикаторов «**КАНАЛ 1**» ... «**КАНАЛ 6**».

8.3. Работоспособность электромагнитных преобразователей проверяют, поднося к местам их установки отвертку (гвоздь), по пульсирующему магнитному притягиванию.

8.4. Импульсатор ЭИ-102-6 имеет два режима работы:

- ◆ «**1-ОЧИСТКА**» от накипи;
- ◆ «**2-ПРОФИЛАКТИКА**» накипеобразования.

8.5. Очистку от накипи котлов и других теплообменных аппаратов можно производить как при работающем теплообменном аппарате, так и при его остановке.

8.6. При очистке парового котла желательно, чтобы давление пара не превышало половины рабочего давления для данного типа котлов (обязательна продувка не реже 2 – 3 раз в сутки).

8.7. При очистке остановленного котла или другого теплообменного аппарата необходимо заполнить очищаемый котел (аппарат) водой полностью до перелива и постоянно поддерживать температуру +70°С... +80°С, периодически ее подогревая (обязательна циркуляция воды).

8.8. Продолжительность работы в режиме «**ОЧИСТКА**» – 21 – 30 суток.

8.9. Осыпавшуюся накипь, а также размягченную до жидкой или пастообразной фазы накипь, оставшуюся на очищаемых поверхностях, смывают водой под давлением.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Блок электронный	1 шт.
2	Преобразователь электромагнитный	6 шт.
3	Скоба крепежная	6 шт.
4	Гайка-барашек	12 шт.
5	Паста магнитная	20 см ³
6	Вставка плавкая 2А, запасная	2 шт.
7	Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.
8	Упаковка	2 комплекта

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Конструктивно импульсатор ЭИ-102-6 содержит электронный блок и шесть электромагнитных преобразователей.

5.2. Электронный блок выполнен в металлическом корпусе прямоугольной формы, имеет шасси с передней и задней панелями.

На передней панели находятся:

- выключатель сети, индикатор включения;
- переключатель режимов работы;
- индикаторы выходов и разъемы магнитоимпульсных каналов.

На задней панели находятся:

- предохранитель;
- клемма заземления;
- сетевой шнур.

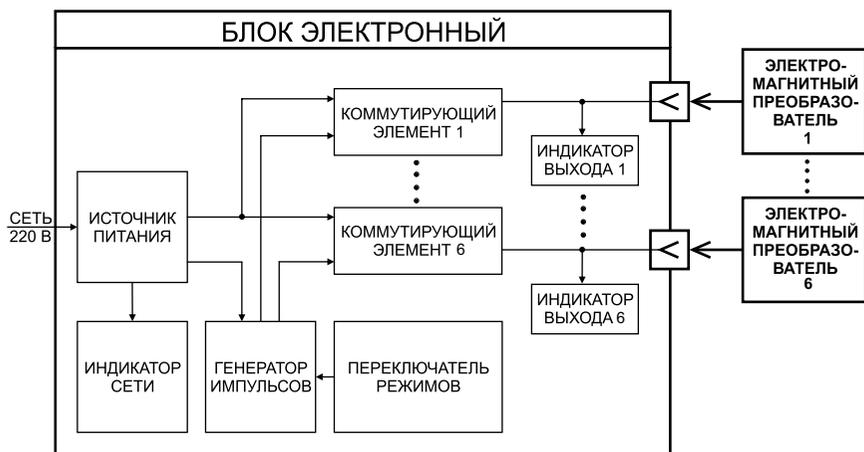


Рис. 1
Структурная схема импульсатора ЭИ-102-6

5.3. Структурная схема прибора изображена на Рис. 1.

5.3.1. Переменное напряжение однофазной сети 220 В, 50 Гц преобразуется источником питания в постоянное напряжение, которым осуществляется питание всех узлов электронного блока.

5.3.2. Микропроцессор формирует управляющие сигналы для коммутирующих элементов 1...6, которые преобразуют постоянный ток в импульсный для электромагнитных преобразователей 1...6.

5.4. Электромагнитные преобразователи воздействуют на теплообменную поверхность переменным магнитным полем. Вследствие эффекта магнитострикции в материале теплообменного аппарата возникают продольные колебания. Поскольку отложения накипи не обладают магнитными свойствами, то они остаются неподвижными, и появляющаяся деформация сдвига вызывает их отслоение.

5.5. В процессе монтажа импульсатора и его эксплуатации остановки или изменения режима работы теплообменного аппарата не требуется.

5.6. В питающей воде не происходит никаких изменений ее химического состава.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При обслуживании импульсатора ЭИ-102 необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

6.2. Корпус электронного блока должен быть надежно заземлен.

6.3. Эксплуатация прибора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- в химически активных, пожаро- и взрывоопасных средах;
- вне помещений;
- если открыт или деформирован корпус электронного блока;
- в случае попадания на корпус или соединительные шнуры горюче-смазочных материалов и кислот.

6.4. При включенном импульсаторе **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- разбирать его;
- ремонтировать;
- производить замену предохранителя (плавкой вставки).

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1. Электромагнитные преобразователи устанавливаются:

- для паровых котлов –
 - на питающем трубопроводе
 - трубопроводе продувки коллекторов
- для водогрейных котлов –
 - входном и выходном трубопроводах
- для бойлеров, компрессоров, бутылкомоечных машин –
 - на входном трубопроводе
 - на корпусе
- для термопластавтоматов –
 - на корпусе водоохлаждаемой пресс-формы.

7.2. Между преобразователями и теплообменным аппаратом не должно быть муфт, вставок, вентилях, задвижек, а также прокладок из бронзы, латуни или других немагнитных материалов.

7.3. Участок трубы, на который устанавливается электромагнитный преобразователь, должен быть свободен от ржавчины и краски и зачищен до металла.

7.4. На торец преобразователя необходимо нанести небольшое количество специальной ферромагнитной пасты (поставляется с